

ŘEZ A-A'

POKLOP - viz. příloha I-A-5.1.9

VYROVNÁVACÍ PRSTENEC
(min. 1, max. 3)

ŽELEZOBETONOVÁ DESKA

SKRUŽ DN 1000

1000

1000

SVISLE POTRUBÍ JE VYVEDENO 1 m POD POKLOP
A UZAVŘENO PŘÍRUBOU

ČISTIČÍ TVAROVKA (TČ 200)

DN 200

KOILENO 45° (K45)

ODBOČKA (C 200/200)

LITINOVÁ TROUBA (T 200)

PATKOVÉ KOLENO (KP 200)

ČISTIČÍ TVAROVKA (TČ 200)


PŘECHOD Z LITINY NA KAMENINU (TK 200)

Ř B

1,2-1,5 m POD ČISTIČÍ TVAROVKOU
JSOU UMÍSTĚNA PRŮTILEHLE DVĚ STUPADLA

BETON C12/15

ŘEZ B-B'

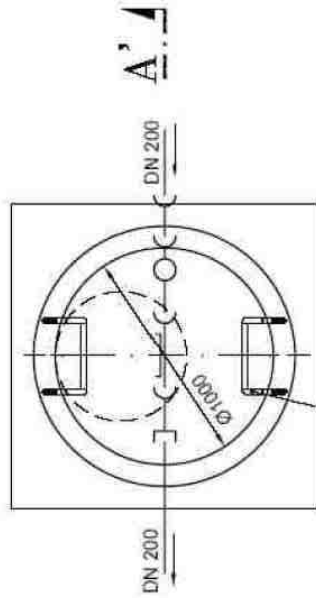

1,2-1,5 m POD ČISTIČÍ TVAROVKOU
JSOU UMÍSTĚNA PRŮTILEHLE DVĚ STUPADLA

POZN.: DNO VYSPÁDOVANO K ČISTIČÍMU KUSU
ČISTIČÍ TVAROVKY VE DNĚ LZE NAHRADIT
ODTOKOVÝM ŽLABKEM

Název výkresu:

SPÁDOVÝ STUPEŇ NA DOMOVNÍ
KANALIZAČNÍ PŘÍPOJCE - VAR. B

Číslo výkresu:

5